

LISTE DES PIÈCES

Octobre 2024



Systèmes de ventilation	
VRC résidentiels - série METRO	<u>3</u>
VRC résidentiels - série MAX	<u>9</u>
VRC résidentiels - série RNC	<u>14</u>
VRE résidentiels - série METRO	<u>25</u>
VRE résidentiels - série MAX	<u>35</u>
VRC commerciaux	<u>45</u>
VRC commerciaux - Usage intensif	<u>56</u>
VRE commerciaux	<u>72</u>
Épurateurs d'air - HEPA	<u>76</u>
Épurateurs d'air – appareils de traitement d'air	<u>78</u>
Épurateurs d'air – fournaise à air pur	<u>85</u>
Accessoires de ventilation	
Accessoires	<u>91</u>
Grilles et raccords	<u>93</u>
Commandes et minuteries	
Commandes et minuteries	<u>94</u>
Produits retirés	
Produits retirés	<u>95</u>
Renseignements	
Modalités	<u>100</u>



METRO 120D

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75

129 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium

x 21.75 po.

39 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
		teur ou de la soufflante	mesurė
23-252R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
45-103R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de rempl	acement de registre		'
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-103R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120D-ECM

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

121 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium
- Idéal dans les copropriétés et les appartements

- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

39 lb

DÉTAILS DU PRODUIT PIÈCES DE RECHANGE

I ILULU DL IIL	UIIAITUL		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-108R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-120R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-135R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-123R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-138R	Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de rempl	lacement de registr	е	
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-324R		Assemblage de porte	Unité
66-335R		Assemblage de porte	Unité
66-364R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-120-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120F

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition **Description**

136 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 68 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium
- Idéal dans les copropriétés et les appartements

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

36 lb

Numéro de pièce Année Description Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante 4 23-252R Anant le 17 mars 2028 ellou le code alpha commençant par E Assemblage de soufflante Unité 23-352R Codes Alpha commençant par F Assemblage de soufflante Unité 45-104R Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit Unité Trousses de remplacement de composants électriques 0 62-244R Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 18-100R Relais 115 Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte Unité 66-104R Assemblage de porte Unité	PIÈCES DE RE	CHANGE		
23-252R Avant le 17 mars 2023 atlou le code alpha commençant par E Assemblage de soufflante Unité 23-352R Codes Alpha commençant par F Assemblage de soufflante Unité 45-104R Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit Trousses de remplacement de composants électriques 62-244R Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 18-100R Relais 115 Unité 18-26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte			•	Unité de mesure
23-352R Code Alpha commençant par E Assemblage de Soufflante Unité 45-104R Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-244R Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 18-100R Relais 115 Unité Trousses de remplacement de porte	Trousses de rempla	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
45-104R Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-244R Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 18-100R Relais 115 Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte	23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques 62-244R Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 18-100R Relais 115 Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte	23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
62-244R Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 18-100R Relais 115 Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte	45-104R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
18-100R Relais 115 Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte	Trousses de rempla	acement de compos	sants électriques	
26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte	62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
Trousses de remplacement de porte	18-100R		Relais 115	Unité
	26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
66-104R Assemblage de porte Unité	Trousses de rempla	acement de porte		
	66-104R		Assemblage de porte	Unité
14-107R Interrupteur de porte Unité	14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres	Noyaux et filtres			
Noyau de VRC en aluminium (hexagonal) Unité	68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120-12R Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paque	65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paque	65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre	Autre			
35-413-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25 Unité	35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25	Unité
91-106R Ensemble de charnière (plastique) Unité	91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité	91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R Sac d'accessoires Unité	64-103R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120F-ECM

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

Description

71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F).
Cycle de dégivrage par ventilateur.
Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po.
Noyau de VRC hexagonal en aluminium.
Idéal dans les copropriétés et les appartements.
Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

36 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempi		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-116R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-145R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-125R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-140R	Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de rempi	lacement de compos	sants électriques	
62-244R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl			
66-104R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-334R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-363R	Codes Alpha commençant par F ou B et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – paquet de 2 filtres	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paque
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité
64-116R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité



METRO 120F-ECM-AB

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage par ventilateur

Description

- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium
- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

36 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-116R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-142R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-125R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de rempl	lacement de compo	sants électriques	
62-244R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R	Uniquement applicable sur Modèle Autobalance ou FID	Carte de sonde de pression	Unité
Trousses de rempi			
66-104R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-334R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-363R	Codes Alpha commençant par F ou B et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – paquet de 2 filtres	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paque
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité
64-116R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité



METRO 120F-ECM-FID

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage par ventilateur

Description

- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium
- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

36 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-116R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-136R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-125R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques	
62-244R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R	par 2	69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-104R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-334R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-359R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – paquet de 2 filtres	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paque
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (style entonnoir) - Paquet de 25	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité
64-116R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité





155 MAX 2019*

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)
- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit
- circulaire de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium.
- Comprend une commande murale numérique DXPL03

*2019 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication

17 x 23 x 29.5 po.

73 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
63-276R	Après Juillet 2012	Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de registre	9	
23-007R	Avant Nov 22, 2013	Moteur de volet	Unité
92-223R	Après Nov 22, 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-214UPR	Met à nivUnitéu l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à nivéu de la carte Ciricuit	Unité
62-244R	Nov 2009 - Oct. 23, 2024	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-267R	Après Oct 23, 2024	Circuit imprimé résidentiel	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R	Nov 2009 - Oct. 23, 2024	Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempl	lacement de porte		
66-157R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-207R	Avant Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
68-221R	Après Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-160-12R	Avant Juillet 2012	Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-161-12R	Après Juillet 2012	Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres (pour hex)	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres (pour carré)	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres (pour hex)	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet





155 MAX 2019*

Description

•

148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit
- circulaire de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium.
- Comprend une commande murale numérique DXPL03

*2019 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication

17 x 23 x 29.5

Poids d'expédition

Dimensions d'expédition H x L x P

73 lb

DÉTAILS DU PRODUIT

PIÈCES DE RECHANGE

Numéro de pièce Autre	Année	Description	Unité de mesure
35-412-25R	Avant Oct 5, 2015	Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
35-411-25R	Après Oct 5, 2015	Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R		Sac d'accessoires	Unité
40-308R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
40-309R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité



205 MAX

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 Poids d'expédition

182 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 76 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium

67 lb

po.

17 x 23 x 29.5

*		
DIECEO	DE DEA	IIALIOE
DILI-LS	IIL VLI"	H/NIII
PIÈCES I	UE NEU	IIMIUL

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-247R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-347R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	lacement de registre		
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempl	lacement de porte		
66-266R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R	Post Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R	Avant le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité
64-292R	Post 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité



267 MAX

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 Poids d'expédition

267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

67 lb

po.

17 x 23 x 29.5

DÉTAILS DU PRODUIT

PIÈCES DE RECHANGE

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-453R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante (Connexion Molex 4 broches)	Unité
23-453-1R	Après le 20 novembre 2023 et le code alpha commençant par B	Assemblage de soufflante (Connexion Molex 3 broches)	Unité
Trousses de rempl	acement de registre		
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-244-260R	Avant le 28 mai 2023 et/ou le code alpha commence par E	Trousse de carte de circuit ECM et transformateur	Unité
26-260R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-274R	Posté le 28 mai 2023 et le code alpha commence par B	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-266R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8 1/8 x 13 x 3/4 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R	Avant le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité
64-292R	Post 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité

195 DCS



Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

193 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 81 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage de registre
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 7 po et de 6 po
- noyaux de VRC carrés en aluminium

23.75 x 53.25 x 15.5 po.

92 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
		ateur ou de la soufflante	mesure
63-195R		Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de registr	re	
23-007R	Avant le 6 déc. 2013	Moteur de volet	Unité
92-226R	Après le 6 déc. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	osants électriques	
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à niveau de la carte Ciricuit	Unité
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-322R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
68-209R		Noyau inversé de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-192R		Sac d'accessoires	Unité





RNC 155 2019*

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium 19 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication

po.

17 x 23 x 29.5

71 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventilat	eur ou de la soufflante	
63-276R	Après Juillet 2012	Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de rempl	lacement de registre		
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Moteur de volet	Unité
92-223R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempi	lacement de compos	eants électriques	
62-214UPR	Met à nivUnitéu l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant Nov 2009)	Kit de mise à niveau de la carte Ciricuit	Unité
62-244R	Nov 2009 - Oct. 23, 2024	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-267R	Après Oct 23, 2024	Circuit imprimé résidentiel	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R	Nov 2009 - Oct. 23, 2024	Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempi	lacement de porte		
66-160R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-207R	Avant Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
68-221R	Après Juillet 2012	Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paqu
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres (pour hex)	Paqu
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres (pour carré)	Paqu
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres (pour hex)	Paqu
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paqu





RNC 155 2019*

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

148 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium 9 indique la certification ENERGY STAR, pas la date de fabrication

17 x 23 x 29.5 po.

71 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce Autre	Année	Description	Unité de mesure
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
40-308R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
40-309R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



RNC 200

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 Poids d'expédition

Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres (pour carré) Paquet

Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de

203 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 65 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus et orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po
- Noyau de VRC en aluminium

Description

19 x 33.6 x 14.75 po.

73 lb

DÉTAILS DU PRODUIT

Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante

PIÈCES DE RECHANGE Numéro de pièce Année

63-203R		Assemblage de soufflante	Unité
23-200R		Moteur de la soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registre	;	
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Moteur de volet	Unité
92-223R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte ciricuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-107R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-207R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet

Pinces pour filtre en métal - paquet de 20

Ensemble de charnière en plastique

Ensemble de loquet en métal (noir)

65-192-6R

81-007-20R

35-411-25R

80-102R

91-106R

91-103R

64-191R

Autre

Sac d'accessoires

Sangle de suspension

Paquet

Paquet

Unité

Unité

Unité

Unité



RNC 205

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

182 CFM @ 0.3 (75) Po H_2O (Pa)

- 76 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium

po.

17 x 23 x 29.5

67 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
		teur ou de la soufflante	mesure
23-247R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou le code alpha com- mençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-347R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
23-351R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	lacement de registre	9	
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Moteur de volet	Unité
92-222R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	lacement de compo	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	lacement de porte		
66-135R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paque
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paque
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R	Avant le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité
64-295R	Après le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



RNC4-TPD

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition **Description**

66 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 65 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium

38 lb

19.75 x 23.25

x 20.5 po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-251R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-351R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de registre)	
23-019R	Avant le 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-230R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-410R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
65-151-12R		Filtre (6 x 8,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour RNC4) – paquet de 25	Paquet
80-106R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-401R		Sac d'accessoires	Unité
99-080-04		Ensemble de supports de montage pour RNC4	Unité



RNC5-HEX-TPF

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

102 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 76 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium

53 lb

po.

17 x 23 x 29.5

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	teur ou de la soufflante	moouro
23-251R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-351R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-311R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R	Avant le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité
64-295R	Après le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité



RNC5-TPD

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition

165 CFM @ 0.3 (75) Po H_2O (Pa)

- 61 % (ERS) à 66 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC carré en aluminium

x 25 po.

17.25 x 22.75

54 lb

PIECES DE RI	ECHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	placement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-247R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-347R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	placement de registre	9	
	Avant le 22 nov. 2013	Moteur de volet	Unité
23-019R	22 nov. 2013 au 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-228R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remp	placement de compos	sants électriques	
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte ciricuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	placement de porte		
66-113R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Ensemble de supports de montage pour RNC5	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



RNC5-TPF

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 4 expédition

155 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 66 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC carré en aluminium

17.25 x 22.75 x 25 po.

54 lb

DÉTAILS DU PRODUIT

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-247R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-347R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-214UPR	Met à niveau l'ancienne carte ControlAir 15 (Avant nov. 2009)	Kit de mise à niveau de la carte ciricuit	Unité
62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-113R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres	,		
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paque
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) – paquet de 25	Paque
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité

91-103R

64-191R

99-205-108

Sac d'accessoires

Ensemble de loquet en métal (noir)

Ensemble de supports de montage pour RNC5

Unité

Unité

Unité





RNC6-ES

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 Poids d'expédition

163 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 65 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC carré en aluminium
- Cote ENERGY STAR

17.25 x 22.75 x 25 po.

54 lb

PIÈCES DE RECHANGE

I ILOLO DE IIL	OTTAITUL		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-249R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-349R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registre		
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Ensemble de supports de montage	Unité





RNC6-HEX-TPD

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition

95 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium
- Cote ENERGY STAR

17 x 23 x 29.5 po.

53 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-251R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-351R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registre)	
92-231R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-311R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité



RNC 88

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition

92 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 65 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilation
- Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po
- Noyau de VRC en aluminium

18.125 x 18.25 x 18.125 po.

36 lb

Numára da nitas	Annáo	Decarintion	Unité de
•	Année acement du ventil	Description ateur ou de la soufflante	Unité de mesure
	Avant le 17 mars 2023 et/		
23-251R	ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-351R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de comp	osants électriques	
62-266R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-088R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-225R		Noyau de VRC en aluminium carré	Unité
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
64-088R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERV

129 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage par ventilateur
- Cycle de dégivrage par ventilateur
 Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré
- Idéal dans les copropriétés et les appartements

10.75 x 25 x 22

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

po.

36 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-252R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
45-104R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-105R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité



DÉTAILS DU PRODUIT

METRO 120 ERV-M

129 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Version miroir du METRO 120 ERV
- Cycle de dégivrage par ventilateur Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré

Description

- Idéal dans les copropriétés et les appartements

10.75 x 25 x 22

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

po.

36 lb

PIÈCES DE RECHANGE

	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-252R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
45-104R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-105R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERV-ECM

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré

Description

- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 25 x 22 po.

36 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-144R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-139R	Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques	
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-359R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121R		Filtre (METRO VRE) – paquet de 2 filtres	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	EA
64-111R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERV-ECM-M

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂0 (Pa)
- 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Version miroir du METRO 120 ERV-ECM

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 25 x 22

Description

- Cycle de dégivrage par ventilateur
 Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
 Noyau de VRE carré
 Idéal dans les copropriétés et les appartements
 Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

po.

36 lb

PIECES	DE RECHAN	GE

Numéro de pièce	e Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rem		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-144R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-139R	Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de rem	nplacement de compo	sants électriques	
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rem	nplacement de porte		
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-359R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres	3		
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121R		Filtre (METRO VRE) – paquet de 2 filtres	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	EA
64-111R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité



DÉTAILS DU PRODUIT

METRO 120 ERV-ECM-AB

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré

Description

- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 25 x 22

po.

36 lb

PIÈCES DE RECHANGE

PIEGES DE RE	GRANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-141R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-249R	Uniquement applicable sur Modèle Autobalance ou FID	Carte de sonde de pression	Unité
Trousses de remp			
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unité
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-359R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121R		Filtre (METRO VRE) – paquet de 2 filtres	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	EA
64-111R	Codes Alpha commençant par F ou B	Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERV-ECM-FID

117 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 71 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré

Description

- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

Dimensions d'expédition H x L x P

10.75 x 25 x 22 po.

Poids d'expédition

36 lb

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-109R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-102R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-134R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-124R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	eants électriques	
62-258R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Carte de circuit ECM secondaire	Unite
26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unite
18-100R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Relais 115	Unite
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unite
26-249R	Uniquement applicable sur Modèle Autobalance ou FID	Carte de sonde de pression	Unite
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unite
Trousses de remp	lacement de porte		
66-105R	Avant le 22 mars 2023 ou codes alpha commençant par E	Assemblage de porte	Unite
66-313R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unit
66-359R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unit
14-107R		Interrupteur de porte	Unit
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unite
65-121R		Filtre (METRO VRE) – paquet de 2 filtres	Unit
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	PKG
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	PKG
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unite
91-127BR		Ensemble de loquets en plastique noir double largeur	Unit
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unit
64-104R		Sac d'accessoires	EA



METRO 120 ERVD

125 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po Noyau de VRE carré

Description

Idéal dans les copropriétés et les appartements

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

39 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-252R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
45-105R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de rempl	acement de registre	;	
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-099R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERVD-M

125 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F) Version miroir du METRO 120 ERVD
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré

Description

Idéal dans les copropriétés et les appartements

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

39 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-252R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
45-105R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de rempl	lacement de registre	;	
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	lacement de porte		
66-099R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			1
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERVD-ECM

114 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré

Description

- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

39 lb

PIÈCES DE RE	:CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp		teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-110R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-118R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
45-143R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
45-122R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
45-137R	Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
Trousses de remp	lacement de registre)	
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-099R		Assemblage de porte	Unité
66-314R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-360R	Codes Alpha commençant par F ou B et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-193-6R Autre		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paque
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité



METRO 120 ERVD-ECM-M

•

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 114 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)
 72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Mirrored version of the METRO 120 ERVD-ECM-M
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po
- Noyau de VRE carré
- Idéal dans les copropriétés et les appartements
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

10.75 x 30.75 x 21.75 po.

39 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempi	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-254R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-354R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par F	Assemblage de soufflante avec boîtier	Unité
23-454R	Après le 17 mars 2023 et/ou le codes alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
45-110R	Avant le 17 mars 2023 et/ou codes alpha commençant par E	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
45-118R	Codes Alpha commençant par F	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
45-143R	Codes Alpha commençant par F et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
45-122R	Codes Alpha commençant par B	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
45-137R	Codes Alpha commençant par B et Post 4 mars 2024	Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	EA
Trousses de rempl	lacement de registre	;	
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-099R		Assemblage de porte	Unité
66-314R	Codes Alpha commençant par F ou B	Assemblage de porte	Unité
66-360R	Codes Alpha commençant par F ou B et Post 4 mars 2024	Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre	1		
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité

11 x 33 x 24po.

44*l*b



DÉTAILS DU PRODUIT

METRO XTR

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition

140 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 77 % (ERS) à 64 pcm et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilation
 Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po à avec orifices
- Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po à avec orifices d'équilibrage
- Noyau VRE carré
- Idéal pour condos/appartements
- Montage au plafond ou au mur

PIÈCES DE RECHANGE

	.UIIANUL				
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de rempl	Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante				
23-249R	Avant le 17 mars 2023 et/ ou codes alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité		
23-352R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité		
Trousses de rempl	lacement de compo	sants électriques			
62-265R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité		
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité		
Trousses de rempl	lacement de porte				
66-341R		Assemblage de porte	Unité		
14-107R		Interrupteur de porte	Unité		
Noyaux et filtres					
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité		
65-161-12R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po.)- 12 paquets de 2 filtres	Paquet		
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 pack of 4 Filtres	Paquet		
Autre					
64-111R		Sac d'accessoires	Unité		
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité		
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité		



267 MAX ERV

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 77 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage à registre de recirculation
- Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po Noyau VRE carré. Moteurs ECM à haut rendement
- Équilibrage automatique
- Comprend une commande murale numérique DXPL03

44*l*b

11 x 33 x 24po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-453R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registre		
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	eants électriques	
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-417R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filter (12.5 x 9.75 x 3/4 po.) - 12 pack of 2 Filtres	Paquet
65-192-6R		Filter (12.5 x 9.75 x 1/2 po.) - 6 pack of 4 Filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-112R	26-TB04 mis en œuvre sur 64-112R à compter du 21 nov 2023	Sac d'accessoires	Unité



267 MAX ERV-FID

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition **Description**

267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 77 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage à registre de recirculation Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po Noyau VRE carré. Équilibrage automatique

Comprend une commande murale numérique DXPL03

44*l*b

11 x 33 x 24po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-453R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de registre		
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	ants électriques	
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-417R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filter (12.5 x 9.75 x 3/4 po.) - 12 pack of 2 Filtres	Paquet
65-192-6R		Filter (12.5 x 9.75 x 1/2 po.) - 6 pack of 4 Filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-112R	26-TB04 mis en œuvre sur 64-112R à compter du 21 nov 2023	Sac d'accessoires	Unité

VRE RÉSIDENTIELS - SÉRIE MAX



DÉTAILS DU PRODUIT

MAX XTR

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

184 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 84 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage par ventilation, aucune évacuation de condensat requise 11 x 33 x 24po.
- Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po. Noyau VRE carré
- Idéal pour condos/appartements
- Montage au plafond ou au mur
- Moteurs ECM à haut rendement

44*l*b

Équilibrage automatique

	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-255R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-357R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
23-455R	Après le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (8,125 x 13 x .,75 po.) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtres (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

44*l*b

VRE RÉSIDENTIELS - SÉRIE MAX



DÉTAILS DU PRODUIT

MAX XTR-FID

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

184 CFM @ 0.3 (75) Po H₂0 (Pa) - 84 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F) - Cycle de dégivrage par ventilation, aucune évacuation de condensat requise

- 11 x 33 x 24po.
- Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po
- Noyau VRE carré
- Idéal pour condos/appartements
- Montage au plafond ou au mur
- Moteurs ECM à haut rendement
- Équilibrage automatique

PIECES	NE	DECL	IANCE
PIEUED	UE	ncun	ANUTE

Numéro de pièce Trousses de remp	Année lacement du ventila	Description teur ou de la soufflante	Unité de mesure
23-255R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-357R	Codes Alpha commençant par F	Assemblage de soufflante	Unité
23-455R	Après le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par B	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
26-275R	Applicable uniquement sur le modèle FID	Carte FID Watt	Unité
Trousses de rempl	lacement de porte		
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (8,125 x 13 x .,75 po.)- 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtres (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre	1		
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

VRE RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



30 ERV

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
63 CFM @ 0.3 (75) Po H ₂ 0 (Pa) - 70 % (ERS) à 55 PCM et 0 °C (32 °F)	19.25 x 18 x 18.75 po.

- 70 % (EA3) à 35 PGW et 0 C (32 P)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po
- Noyau de VRE carré

36 lb

DÉTAILS DU PRODUIT

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-251R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-351R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempl	lacement de porte		
66-412R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
80-106R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

64-402R

Sac d'accessoires

Unité

VRE RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



130 ERVD

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 Poids d'expédition

153 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (SRE) à 55 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRE carré

17.25 x 22.75 x 25 po.

54 lb

PIÈCES DE RE	OHAHAE
DIEL'ES HE DE	. I - Id /L NI I - IG
ricued de ne	LIIIMIULIC

	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-247R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-347R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registre	9	
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-285R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre	1		
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
99-205-108		Ensemble de supports de montage pour RNC5	Unité
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-262R		Sac d'accessoires	Unité





170 ERVD

Dimensions d'expédition H x L x P
Poids d'expédition

172 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 75 % (ERS) à 66 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po
- Noyau de VRE carré

17 x 23 x 29.5 po.

67 lb

PIECES DE F	RECHANGE
Numéro de nièc	e Année

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-247R	Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E	Assemblage de soufflante	Unité
23-347R	Codes Alpha commence par F	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de registre)	
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remp	lacement de porte		
66-318R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-262R	Avant le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité
64-291R	Après le 21 nov. 2023	Sac d'accessoires	Unité





180 ERVD-AB

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

178 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 79 % (SRE) à 96 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po Comprend une commande murale numérique DXPL03
- Noyau de VRE carré
- Cote ENERGY STAR

17.25 x 22.75 x 25 po.

54 lb

Numéro de pièce	PIÈCES DE RE	CHANGE		
23-357R Anualis IT meas 2003 equive Assemblage de soufflante Unité Trousses de remplacement de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques Unité Carte de sonde de pression Unité Uni			·	Unité de mesure
23-357R Para Comment Assemblage de soufflante Unité Trousses de remplacement de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha Fou B Kit de circuits imprimés EC Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-241R 69 po harnais de thermistance Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-211R Interrupteur de porte Unité 4-107R Interrupteur de porte Unité 4-107R Interrupteur de porte Unité 8-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres Paquet 4-107R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres Paquet 4-107R Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) - paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	Trousses de rempl	lacement du ventilat	teur ou de la soufflante	
92-228R Assemblage de moteur de registre Unité Tousses de rempt cement de composité électriques 26-274R Colore Alpha commençant paur Fou D Kit de circuits imprimés EC Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Tousses de rempt cement de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	23-357R	le code alpha commençant	Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha commençant par Fou B Kit de circuits imprimés EC Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-330R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 66-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	Trousses de rempl	lacement de registre	•	
26-274R Cade de Sonde de pression Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte Assemblage de porte Unité 66-330R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres Vinité 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) - paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-330R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	
26-211R Frousses de remplacement de porte 66-330R Assemblage de porte Unité Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité Sangle de suspension Unité	26-274R	Codes Alpha commençant par F ou B	Kit de circuits imprimés EC	Unité
Trousses de remplacement de porte 66-330R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	Trousses de rempl	lacement de porte		
Noyaux et filtres 68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité 65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet 65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	66-330R		Assemblage de porte	Unité
68-285RNoyau de VRE en papier (carré)Unité65-160-12RFiltre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtresPaquet65-192-6RMise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtresPaquetAutre91-103REnsemble de loquet en métal (noir)Unité35-411-25RTrousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25Paquet80-102RSangle de suspensionUnité	14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paquet Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Sasyment (noir) Unité Sangle de suspension Unité	Noyaux et filtres			
65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paquet Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	68-285R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
Autre 91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité 35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	Autre			
80-102R Sangle de suspension Unité	91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
	35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
64-257R Sac d'accessoires Unité	80-102R		Sangle de suspension	Unité
	64-257R		Sac d'accessoires	Unité





180 ERVD-FID

Dimensions d'expédition H x L x P **Description** Poids d'expédition

178 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)

- 79 % (SRE) à 96 PCM et 0 °C (32 °F)
 Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Comprend une commande murale numérique DXPL03
- Noyau de VRE carré
- Cote ENERGY STAR

17.25 x 22.75 x 25 po.

54 lb

Numéro de pièce Année Description Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante 23-357R Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E Trousses de remplacement de registre 92-228R Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha commençant par F ou B Carte de sonde de pression Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Trousses de remplacement de porte 66-330R Assemblage de porte Unité 10-23-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-
23-357R Avant le 17 mars 2023 et/ou le code alpha commençant par E Trousses de remplacement de registre 92-228R Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha commençant par F ou B Kit de circuits imprimés EC Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Carte FID Watt Trousses de remplacement de porte
23-357R le code alpha commençant par E Trousses de remplacement de registre 92-228R Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha commençant par F ou B Carte de sonde de pression Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte
92-228R Assemblage de moteur de registre Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha Commençant par Fou B Kit de circuits imprimés EC Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Watt Trousses de remplacement de porte
Trousses de remplacement de composants électriques 26-274R Codes Alpha commençant par F ou B Kit de circuits imprimés EC Carte de sonde de pression Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Carte FID Watt Trousses de remplacement de porte
26-274R Codes Alpha commençant par F ou B Kit de circuits imprimés EC Unité 26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Watt Unité Trousses de remplacement de porte
26-249R Carte de sonde de pression Unité 26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Carte FID Watt Trousses de remplacement de porte
26-211R 69 po harnais de thermistance Unité 26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Watt Unité Trousses de remplacement de porte
26-275R Applicable uniquement sur le modèle FID Watt Trousses de remplacement de porte Unité
Trousses de remplacement de porte
66-330R Assemblage de porte Unité
onne
14-107R Interrupteur de porte Unité
Noyaux et filtres
68-285R Noyau de VRE en papier (carré) Unité
65-160-12R Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Paque
65-192-6R Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres Paqu
Autre
91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité
35-411-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement(pour bac en mousse) – paquet de 25 Paque
80-102R Sangle de suspension Unité
64-257R Sac d'accessoires Unité

VRC COMMERCIAUX

350 DCS



Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 5 vitesses
- Deux noyaux de VRC carrés en aluminium, modulaires à deux sections
- Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre

54 x 35.5 x 27

po.

240 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-302R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registre		
99-500R		Assemblage d'amortisseur (moteur incl.)	Unité
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-COMDCSR		Trousse de carte de circuit commerciale (DCS)	Unité
21-104R		Condensateur 7.5uF	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-209R		Noyau inversé de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
40-302R		Roue de la soufflante dans sense horaire	Unité
40-303R		Roue de la soufflante dans sense antihoraire	Unité
41-301R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
41-302R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité
64-282R		Sac d'accessoires	Unité



455 DD

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections
- Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre

48 x 40 x 37 po.

210 lb

PIECES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce		Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-813R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de registre		
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	eants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		Condensateur 10 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) – remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité



455 FD

Description

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses

- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections

- Cycle de dégivrage par ventilateur

48 x 40 x 37 po.

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

210 lb

PIEGES DE NE	UIIAIVUE				
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante					
23-813R		Assemblage de soufflante	Unité		
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité		
19-138R		Transformateur	Unité		
20-113R		Condensateur 10 uF	Unité		
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité		
Noyaux et filtres					
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) – remplacement sous garantie seulement	Unité		
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet		
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet		
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet		
Autre					
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet		
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité		
64-277R		Sac d'accessoires	Unité		

650 DD



DÉTAILS DU PRODUIT

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3

58.25 x 48

- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à x 33.25 po. deux sections

- Alimentation

350 lb

- contournant le cycle de dégivrage de registre

PIEGES DE NEGA	ind L				
Numéro de pièce Ai	ée Description	Unité de mesure			
Trousses de remplace	Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante				
23-812R	Moteur	Unité			
Trousses de remplacement de registre					
23-009R	Assemblage de moteur de registre	Unité			
Trousses de remplace	ent de composants électriques	'			
62-245R	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité			
19-138R	Transformateur	Unité			
20-107R	Condensateur 5 uF	Unité			
26-213R	84 po harnais de thermistance	Unité			
Noyaux et filtres					
68-222R	Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) – remplacement seulement	ous garantie Unité			
65-161-12R	Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet			
65-195-6R	Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4	filtres Paquet			
81-007-20R	Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet			
Autre					
35-412-25R	Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plase 25	tique) – paquet de Paquet			
41-804R	Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité			
41-805R	Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité			
64-277R	Sac d'accessoires	Unité			

650 FD



Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses
- 58.25 x 48 x 33.25 po.
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections
- 350 lb

- Cycle de dégivrage par ventilateur

PIÈCES DE RE	CHANGE		
•	Année	Description	Unité de mesure
Irousses de rempi	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-812R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	ants électriques	'
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais	Unité
20-107R		Condensateur 5 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) – remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-804R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité



700 DD

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition **Description**

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 48 x 40 x 40.5
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections
- Alimentation contournant le cycle de dégivrage de 310 lb registre

ΡI	EUE	5 L	ie i	iEU	HAI	VGE
A/	mára	do	-14-	_	Anná	

I ILULO DE IIL	UIIANUL			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure	
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante				
23-808R		Moteur	Unité	
Trousses de remplacement de registre				
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité	
Trousses de rempl	acement de compos	eants électriques		
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité	
19-138R		Transformateur	Unité	
20-113R		10 uF Condensateur	Unité	
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité	
Noyaux et filtres				
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité	
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet	
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet	
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet	
Autre				
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet	
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité	
64-277R		Sac d'accessoires	Unité	



700 FD

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition - Deux moteurs à condensateur permanent, 3

vitesses
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections

- Cycle de dégivrage par ventilateur

48 x 40 x 40.5 po.

310 lb

PIEGES DE NE	UIIANUL		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	cants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) –12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité



1200 DD

escription	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses 48 x 40 x 40.5
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à potrois sections
- Alimentation contournantle cycle de dégivrage de registre. 335 lb

PIÈCES DE RECHANGE					
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de rempl	Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante				
23-809R		Moteur	Unité		
Trousses de rempl	lacement de registre				
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité		
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	'		
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité		
19-138R		Transformateur	Unité		
20-107R		5 uF Condensateur	Unité		
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité		
Noyaux et filtres					
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité		
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet		
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet		
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet		
Autre					
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25	Paquet		
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité		
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité		

64-277R

Sac d'accessoires

Unité



1200 FD

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
- Deux moteurs à condensateur permanent, 3	48 x 40 x 40.5

trois sections
- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à

335 lb

DIE	rec	ne i	Y ST'!	ANGE
,,,,	ULU		ILVII	ANUL

PIECES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

VRC COMMERCIAUX - PISCINE



700 POOL

Description	Dimensions d'expédition H x L x Poids d'expédition
 Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses Conçu pour les installations de piscine intérieure Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections Commande BCO2 inclus 	32.5 x 32.25 x 42 po. 310 lb
- Commande BC02 inclus	

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce Trousses de remp		Description teur ou de la soufflante	Unité de mesure
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de registre	9	
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	sants électriques	<u> </u>
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-279R		Sac d'accessoires	Unité

VRC COMMERCIAUX - PISCINE



1200 POOL

Description	Dimensions d'expédition H x L x Poids d'expédition
 Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses Conçu pour les installations de piscine intérieure Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections Commande BC02 inclus 	32.5 x 32.25 x 42 po. 335 lb

PIECES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de registre		
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-279R		Sac d'accessoires	Unité



1500E ECM-240SP

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition **Description**

- Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable
- 71 x 48 x 44 po. - Six noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

650 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-231R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-1500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-1500-2R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-170R		Filtres (16 x 20 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
53-1500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité



1500I ECM-240SP

- Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable
- Six noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

Description

71 x 48 x 44 po.

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

580 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventil	ateur ou de la soufflante	
23-231R		Moteur	Unité
Trousses de rempi	lacement de comp	osants électriques	
62-1500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-1500-2R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-170R		Filtres (16 x 20 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité



2000 EFD-208SP

Description	Dimensions d'expédition H x L x P
Description	Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

910 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description eur ou de la soufflante	Unité de mesure
23-246R Trousses de remni	acement de compos	Moteur	Unité
62-2000-2R	accinoni de compec	Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité



2000 EFD-240SP

Dimensions a expedition H X L X P
Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

910 lb

72 x 62 x 46 po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remp	lacement de compos	sants électriques	
62-2000-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-6R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité



2000 EFD-2083P

Dimensions a expedition H X L X P
Poids d'expédition
· ·

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

910 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	eants électriques	
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité



2000 EFD-4603P

Description	Dimensions d'expédition H x L x P
Description	Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

910 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description eur ou de la soufflante	Unité de mesure
23-245R Trousses de remal	acement de compos	Moteur	Unité
62-2000-4R	additions ad dompod	Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-8R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité



2000 EFD-5753P

cription	Dimensions d'expedition H x L x P
СПРИОП	Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

910 lb

Numéro de pièce Année Description Industrial de la soufflante 23-244R Moteur Unité Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante 62-2000-5R Trousse de boîtier pour l'électronique Unité 62-2000-9R Trousse de composants électriques (carte de circuit et transformateur) Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 53-2007R Bordure de toit Unité 41-110R Boîtier de la soufflante et assemblage de roue Unité				
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante 23-244R Moteur Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-2000-5R Trousse de boîtier pour l'électronique Unité 62-2000-9R Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	PIÈCES DE RE	CHANGE		
23-244R Moteur Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-2000-5R Trousse de boîtier pour l'électronique Unité 62-2000-9R Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 53-2007R Bordure de toit Unité	Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement de composants électriques 62-2000-5R Trousse de boîtier pour l'électronique Unité 62-2000-9R Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 53-2007R Bordure de toit Unité	Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
62-2000-5R Trousse de boîtier pour l'électronique Unité 62-2000-9R Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	23-244R		Moteur	Unité
62-2000-9R Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur) Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	Trousses de rempl	acement de compos	eants électriques	
Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	62-2000-5R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) Unité 65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Unité Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	62-2000-9R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
65-171R Filtres (16 x 25 x 2 po.) Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	Noyaux et filtres			
Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Bordure de toit Unité	65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
25 Paquet 53-2007R Bordure de toit Unité	Autre			
	35-412-25R			Paquet
41-110R Boîtier de la soufflante et assemblage de roue Unité	53-2007R		Bordure de toit	Unité
	41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R Sac d'accessoires Unité	64-283R		Sac d'accessoires	Unité



2000 IFD-208SP

Description	Dimensions d'expédition Poids d'expédition

Deux moteurs abrités à une seule vitesse. 72 x 62 x 46 po. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur. 870 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du venti	lateur ou de la soufflante	
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de comp	oosants électriques	
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité



2000 IFD-240SP

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

870 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	ateur ou de la soufflante	
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	osants électriques	
62-2000-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-6R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

870 lb

VRC COMMERCIAUX – USAGE INTENSIF (INTÉRIEUR)

Description



2000 IFD-2083P

- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse	72 x 62 x 46 po.
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium	

PIÈCES DE RE	PIÈCES DE RECHANGE				
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité		
Trousses de rempl	acement de compos	ants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité		
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité		
Noyaux et filtres					
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité		
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité		
Autre					
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet		
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité		
64-284R		Sac d'accessoires	Unité		



2000 IFD-4603P

Description

scription	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

870 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	rants électriques	
62-2000-4R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-8R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité



2000 IFD-5753P

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Deux moteurs abrités à une seule vitesse
- Huit noyaux de VRC carrés en aluminium
- Cycle de dégivrage par ventilateur

72 x 62 x 46 po.

870 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-244R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	1
62-2000-5R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-9R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité



DÉTAILS DU PRODUIT

2500 EFD-208SP

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3

vitesses

- Noyau de VRC en aluminium, modulaire

- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Noyau certifié AHRI 1060

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

96 x 80 x 54 po.

900 lb

PIECES DE RECHANGE			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	sants électriques	
62-2500-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
53-2500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-285R		Sac d'accessoires	Unité



2500 EFD-240SP

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3

vitesses
- Noyau de VRC en aluminium, modulaire

- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Noyau certifié AHRI 1060

Description

96 x 80 x 54 po.

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

900 lb

PIÈCES DE RECHANGE			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-2500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2500-3R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
53-2500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-285R		Sac d'accessoires	Unité



2500 IFD-208SP

-	Deux moteurs à condensateur permanent, 3	3
	vitesses	

96 x 80 x 54 po.

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Noyau de VRC en aluminium, modulaire
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Noyau certifié AHRI 1060

Description

900 lb

PIÈCES DE RECHANGE			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventilat	eur ou de la soufflante	
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de compos	eants électriques	
62-2500-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-286R		Sac d'accessoires	Unité



2500 IFD-240SP

-	Deux moteurs à condensateur permanent,	3
	vitesses	

96 x 80 x 54 po.

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- Noyau de VRC en aluminium, modulaire
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Noyau certifié AHRI 1060

Description

900 lb

PIÈCES DE RECHANGE				
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure	
Trousses de remp	lacement du ventila	teur ou de la soufflante		
23-2500R		Moteur	Unité	
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques		
62-2500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité	
62-2500-3R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité	
Noyaux et filtres				
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité	
65-2500R		Filtre	Unité	
Autre				
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité	
64-286R		Sac d'accessoires	Unité	

VRE COMMERCIAUX



330 ERV

Dimensions d'expédition H x L x P
Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses 42.5 x 23.25

- Noyau de VRE unique

x 36.25 po.

- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Noyau certifié AHRI 1060

150 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-813R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-284R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-187R		Filtre (16 x 16 x 2 po)	Unité
65-237R		Filtre MERV 13 (16 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité

64-280R

Sac d'accessoires

Unité

VRE COMMERCIAUX



530 ERV

Dimensions d'expédition H x L x P
Poids d'expédition

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses 48 x 42 x 40.5
- Noyau de VRE unique
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Noyau certifié AHRI 1060

310 lb

po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce		Description	Unité de mesure
irousses de rempi	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-814R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-188R		Filtre (25 x 16 x 2 po)	Unité
65-194R		Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			'
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

VRE COMMERCIAUX



730 ERV

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition **Description**

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses 48 x 42 x 40.5 po.
- Noyau de VRE unique

- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Noyau certifié AHRI 1060

310 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
	Année lacement du venti	Description lateur ou de la soufflante	Unité de mesure
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de comp	osants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-188R		Filtre (25 x 16 x 2 po)	Unité
65-194R		Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			-
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

VRE COMMERCIAUX



1230 ERV

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition Description

- Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses 48 x 42 x 40.5 po.
- Trois noyaux de VRE

- Cycle de dégivrage par ventilateur

- Noyau certifié AHRI 1060

DIECEO	DE RECHANGE
DILI-LS	IIE VEI UNNISE
	IJE DELJIMBULE

PIÈCES DE RE	CHANGE				
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de rempl	Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante				
23-809R		Moteur	Unité		
Trousses de rempl	acement de compos	cants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité		
19-138R		Transformateur	Unité		
18-100R		Relais 115	Unité		
20-107R		5 uF Condensateur	Unité		
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité		
Noyaux et filtres					
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité		
65-189R		Filtre (20 x 16 x 2 po)	Unité		
65-238R		Filtre MERV 13 (20 x 16 x 2 po)	Unité		
Autre					
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité		
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Unité		
64-280R		Sac d'accessoires	Unité		



TFP 3000 HEPA

Description

Dimensions d'expédition H x L x P
Poids d'expédition

 Modèle avec conduit pour toute la maison, élimine 99,97 % des particules en suspension dans l'air de 0,3 micron et plus. 14.75 x 14.75 x 29 po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du vent	tilateur ou de la soufflante	
63-438-1R	Avant nov. 2016	Kit moteur	Unité
63-437-1R	Après nov. 2016	Kit moteur	Unité
Trousses de remp	lacement de com	posants électriques	
62-504R	Avant nov. 2016	Trousse de composants électroniques PFT (transformateur et interrupteur)	Unité
Kits de remplacen	nent de charnière	e/loquet	
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
Filtres			
65-502R		Filtre HEPA (14 x 14 x 5 po)	Unité
65-503R		Collecteur PFT (14 x 14 x 12 po)	Unité
Autre			
64-TFP3000HEPA-R		Sac d'accessoires	Unité



TFP 3000 HEPA-RTO

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

 Modèle avec conduit pour toute la maison, élimine 99,97 % des particules en suspension dans l'air de 0,3 micron et plus. 14.75 x 14.75 x 29 po.

50 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventila	iteur ou de la soufflante	
63-438-1R	Avant nov. 2016	Kit moteur	Unité
63-437-1R	Après nov. 2016	Kit moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de compo	osants électriques	,
62-504R	Avant nov. 2016	Trousse de composants électroniques PFT (transformateur et interrupteur)	Unité
Kits de remplacen	nent de charnière/lo	oquet	
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
Filtres			
65-502R		Filtre HEPA (14 x 14 x 5 po)	Unité
65-503R		Collecteur PFT (14 x 14 x 12 po)	Unité
Autre			
64-TFP-3000HEPA-RTOR		Sac d'accessoires	Unité

125 lb

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-L2A-36-E16

rendement

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
- 25 000 à 73 000 BTU - Capacité de climatisation de 4 tonnes	32.25 x 19 x 29.75 po.
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut	20.70 ρυ.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventila	ateur ou de la soufflante	
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de compe	osants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacen	nent de bobine/pon	пре	
25-119R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre	1		1
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-L2B-48-E16

Description	Dimensions d'expédition H x L x l Poids d'expédition
- 37 000 à 87 000 BTU	36 x 19 x 29.75
 Capacité de climatisation de 4 tonnes 	po.
- Moteur à commutation électronique (ECM) à hau	t
rendement	125 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-227R		Moteur	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacen	nent de bobine/pom	pe	
25-119BR	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-100R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (20 x 25 x 1 po)	Unité
Autre	1		
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

125 lb

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-L4A-36-E16

Description

rendement

- 38 000 à 120 000 BTU	32.25 x 19 x
- Capacité de climatisation de 3 tonnes	29.75 po.
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut	

PIÈCES DE RECHANGE					
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de remp	lacement du ventila	teur ou de la soufflante			
23-223R		Moteur	Unité		
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité		
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité		
19-138R		Transformateur	Unité		
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité		
Kits de remplacen	nent de bobine/pom	pe			
25-117R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité		
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité		
Filtres					
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité		
Autre					
64-287R		Sac d'accessoires	Unité		

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-L4A-36-P16

	тогаз и ехрешноп

- 37 000 à 120 000 BTU

Description

- Capacité de climatisation de 3 tonnes
- Moteur à condensateur permanent standard

32.25 x 19 x 29.75 po.

Dimensions d'expédition H x L x P

125 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	lacement du ventil	ateur ou de la soufflante	
23-400R		Moteur	Unité
Trousses de rempi	lacement de comp	osants électriques	<u>'</u>
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	
Kits de remplacen	nent de bobine/pon	пре	<u>'</u>
25-117R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			

64-287R

Sac d'accessoires

Unité

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-S2A-30-E16

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
 25 000 à 62 000 BTU Capacité de climatisation de 2,5 tonnes 	32.25 x 19 x 29.75 po.
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut	29.75 μ0.
rendement	125 lb

PIÈCES DE RECHANGE			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempi	lacement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-219R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	lacement de compo	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacen	nent de bobine/pom	pe	
25-118R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

Dimensions d'expédition H x L x P

125 lb

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-S4A-24-E16

Description

rendement

•	гош и ехрешион
- 34 000 à 94 000 BTU	32.25 x 19 x
- Capacité de climatisation de 2 tonnes	29.75 po.
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut	•

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-219R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit pour moteur à commutation électronique	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacem	nent de bobine/pomp	pe	
25-116R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre			
64-287R		Sac d'accessoires	Unité

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR



AH-U-S4A-24-P16

Description	Dimensions d'expédition H x L x l Poids d'expédition

- 34 000 à 94 000 BTU
- Capacité de climatisation de 2 tonnes
- Moteur à condensateur permanent standard

32.25 x 19 x 29.75 po.

Dimensions d'expédition H x L x P

125 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventila	ateur ou de la soufflante	
23-401R		Moteur	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	osants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R Interrupteur d'interverrouillage de porte		Unité	
Kits de remplacement de bobine/pompe			
25-116R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-167R		Filtre de l'appareil de traitement d'air (16 x 25 x 1 po)	Unité
Autre	1		

64-287R

Sac d'accessoires

Unité



CAF-U-L2A-48-E16

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 25 000 à 73 000 BTU
- Capacité de climatisation de 4 tonnes
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

47.25 x 19 x 29.75 po.

PIÈCES DE RE			
	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	ateur ou de la soufflante	
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	osants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit ECM	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacem	ent de bobine/pon	пре	
25-119R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paque
Autre	1		'
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paque
64-288R		Sac d'accessoires	Unité



CAF-U-L2A-48-P16

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition

- 25 000 à 73 000 BTU
- Capacité de climatisation de 4 tonnes
- Moteur à condensateur permanent standard

47.25 x 19 x 29.75 po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-400R		Moteur	Unité
Trousses de remp	lacement de compo	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacen	nent de bobine/pom	ре	
25-119R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paque
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paque
64-288R		Sac d'accessoires	Unité



CAF-U-L4A-36-E16

Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 37 000 à 120 000 BTU
- Capacité de climatisation de 3 tonnes
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

47.25 x 19 x 29.75 po.

PIÈCES DE RE			
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	ateur ou de la soufflante	
23-223R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	osants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit ECM	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacem	ent de bobine/pon	пре	
25-117R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paque
64-288R		Sac d'accessoires	Unité



CAF-U-L4A-36-P16

Dimensions d'expédition H x L x P
Poids d'expédition

- 37 000 à 120 000 BTU
- Capacité de climatisation de 3 tonnes
- Moteur à condensateur permanent standard

47.25 x 19 x 29.75 po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-400R		Moteur	Unité
Trousses de rempi	acement de compo	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacen	ent de bobine/pom	ре	
25-117R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paque
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paque
64-288R		Sac d'accessoires	Unité



CAF-U-S4A-24-E16

Description	Dimensions d'expé Poids d'expédition	

- 34 000 à 94 000 BTU
- Capacité de climatisation de 2 tonnes
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement

47.25 x 19 x 29.625 po.

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description to a sufficient service of the service	Unité de mesure
	acement uu ventha	teur ou de la soufflante	
23-219R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
26-239R		Carte de circuit ECM	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacem	ent de bobine/pomp	pe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
25-116R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en mousse) – paquet de 25	Paquet
64-288R		Sac d'accessoires	Unité

FOURNAISE À AIR PUR



CAF-U-S4A-24-P16

 Description
 Dimensions d'expédition H x L x P

 Poids d'expédition
 Poids d'expédition

- 34 000 à 94 000 BTU
- Capacité de climatisation de 2 tonnes
- Moteur à condensateur permanent standard

47.25 x 19 x 29.625 po.

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	acement du ventil	ateur ou de la soufflante	
23-401R		Moteur	Unité
Trousses de rempl	acement de comp	osants électriques	
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
14-107R		Interrupteur d'interverrouillage de porte	Unité
Kits de remplacen	ent de bobine/por	пре	1
25-116R	Après julliet 2014	Assemblage de serpentin (pompe incl.)	Unité
24-406R	Après 26 février 2016	Trousse de pompe (était 24-401) – remplace la pompe de 1/2 po	Unité
Filtres			
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-166R		Filtre MERV 8 (16 x 25 x 1 po)	Unité
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
64-288R		Sac d'accessoires	Unité









Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
99-190	Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po – 5 raccords de 6 po	27 x 14 x 10 - 5 lb
99-194	Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po – raccord de 4 po	27 x 14 x 10 - 5 lb
99-185LT	Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, sans manchon ni collier	12 x 12 x 12 - 2 lb
99-185	Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 4 lb
99-186	Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 5 lb
99-187	Deux capuchons anti-intempéries de 7 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 6 lb
99-186LT	Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, sans manchonni collier	12 x 12 x 12 - 2 lb
99-160	Chauffe-conduit de 7 po de diamètre, 1 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
99-161	Chauffe-conduit de 7 po de diamètre, 2 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
99-163	Chauffe-conduit de 6 po de diamètre, 1 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
99-164	Chauffe-conduit de 6 po de diamètre, 2 kW, 120/1/60	12 x 9 x 12 - 9 lb
99-165	Rouleau de 100 pi de tuyau transparent de 1/2 po pour l'évacuation de l'eau de condensation du VRC	19 x 19 x 6,5 - 7 lb
99-159	Chauffe-tuyaux – différents formats offerts sur commande spéciale. Appeler pour un devis.	S.O.
99-205-108	Ensemble de supports de montage pour RNC5	S.O.
99-080-04	Ensemble de supports de montage pour RNC4	S.O.
80-102R	Ensemble de sangles de suspension réglables	12 x 12 x 4 - 1 lb
99-150	Appareil de mesure de débit de 5 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2 lb
99-152	Appareil de mesure de débit de 6 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2 lb
99-153	Appareil de mesure de débit de 7 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2.5 lb
99-155	Appareil de mesure de débit de 8 po de diamètre	12 x 12 x 12 - 2.5 lb
99-168	Tube de Pitot seulement	11 x 9 x 5 - 1 lb
99-182	Tuyaux indicateurs – prises d'équilibrage dans la porte.	12 x 12 x 4 - 1 lb
99-RSK4	4" Spring-loaded Backdraft Dampers	5 x 5 x 5 - 1 lb

^{* -} Veuillez contacter votre responsable de territoire Lifebreath pour connaître les tarifs.


ACCESSORIES

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
99-RSK5	Registres antirefoulement à ressort de 5 po	6 x 6 x 5 - 1 lb
99-RSK6	Registres antirefoulement à ressort de 6 po	8 x 6,5 x 6 - 1 lb
99-RSK8	Registres antirefoulement à ressort de 8 po	9 x 9 x 6,5 -2 lb
99-RSK10	Registres antirefoulement à ressort de 10 po	11 x 11 x 7 - 2 lb
99-RSK12	Registres antirefoulement à ressort de 12 po	12,5 x 13 x 4 - 2 lb
35-411-25R	Goulottes d'égouttement de rechange pour bacs d'égouttement en mousse.	Enveloppe - 1 lb
35-412-25R	Goulottes d'égouttement de rechange pour bacs d'égouttement en plastique	Enveloppe - 1 lb
99-BAL-KIT	Trousse d'équilibrage pour VRC/VRE Lifebreath (manomètre numérique portatif Dwyer® Série 475 Mark III, bouchons de porte, goulottes d'égouttement et sac à outils Lifebreath personnalisé)	S.O.
	99-RSK5 99-RSK6 99-RSK8 99-RSK10 99-RSK12 35-411-25R 35-412-25R	99-RSK6 Registres antirefoulement à ressort de 5 po 99-RSK6 Registres antirefoulement à ressort de 6 po 99-RSK8 Registres antirefoulement à ressort de 8 po 99-RSK10 Registres antirefoulement à ressort de 10 po 99-RSK12 Registres antirefoulement à ressort de 12 po 35-411-25R Goulottes d'égouttement de rechange pour bacs d'égouttement en mousse. 35-412-25R Goulottes d'égouttement de rechange pour bacs d'égouttement en plastique Trousse d'équilibrage pour VRC/VRE Lifebreath (manomètre numérique portatif Dwyer® Série 475 Mark III, bouchons de porte, goulottes d'égouttement et sac à outils Lifebreath


ACCESSOIRES PFT

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
99-7TFP	Trousse d'installation incluant un conduit flexible de 7 po, deux colliers de 7 po et quatre attaches en nylon.	12 x 12 x 12 3 lb

HUMIDIFICATEUR

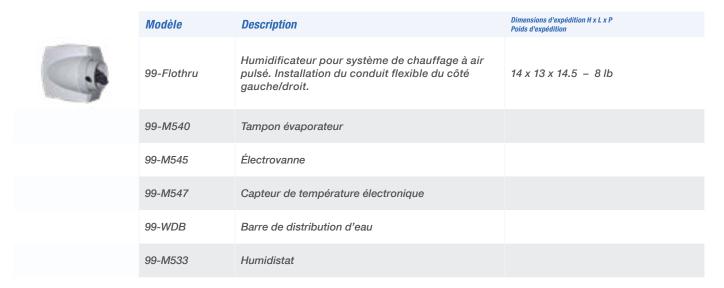

GRILLES ET RACCORDS

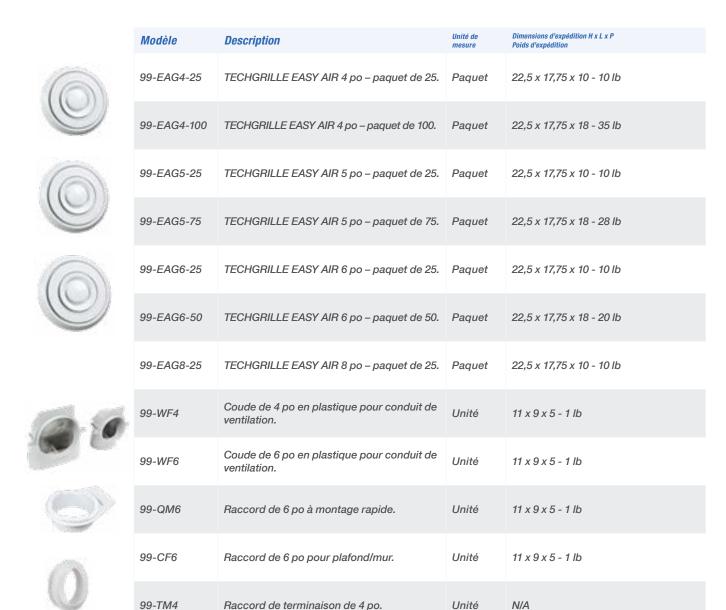



99-TM5

99-TM6

99-10-002



graisse

Raccord de terminaison de 5 po.

Raccord de terminaison de 6 po.

Grille d'évacuation de 6 x 10 po à charnières

pour la cuisine, comprenant un filtre à

N/A

N/A

12 x 12 x 4 - 2 lb

Unité

Unité

Unité

COMMANDES



MINUTERIES

	Modèle	Description
E. J.	99-DET02	 Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes Les minuteries sans fil ont une portée d'environ 40 pieds Compatible avec un répéteur (99-RX02) pour une plus grande portée
The state of the s	99-DET01	- Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes
8	99-RX02	 Répéteur – utilisé pour augmenter la portée de la minuterie 99-DET02 Se branche dans une prise de courant de 120 V
	99-107W	- Plaque de recouvrement Decora pour minuteries 99-DET01

COMMANDES - COMMERCIAL

Modèle	Description
99-500	- Commande de 3 vitesses à distance. Basse tension à 4 fils (non compatible avec le modèle 350 DCS)



95 MAX

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 75 % (SRE) à 59 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit rond de 5 po et conduit ovale de 6 po
- Noyau de VRC carré en aluminium.

30 x 22 x 24 po. 56 lb

PIÈCES DE RECHANGE

Brown Seed et emplacement du ventilateur ou de la soufflante Assemblage de soufflante Unité Trousses de remplacement de registre Vanité Vanité 23-007R Avant New 22, 2013 Moteur de volet Unité 23-019R Avant New 22, 2013 Assemblage de moteur de registre Unité 92-104R Aviet 0xt 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité 62-214UPR Met à inveau l'accisement de composants électriques Unité 62-244R Aviet niveau l'accisement de porte Unité 62-244R Aviet New 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-29R 18 po harnais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité 66-095R Assemblage de porte Unité 65-095-12R Îritres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 paquet Paquet Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 paquet Paquet 80-102R Sangle de suspension	Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement de registre 23-007R Arent Nov 22, 2013 Moteur de volet Unité 23-019R Nov 22, 2013 - Cet 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité 92-104R Après Oct 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Carte Controllèr 16 Kit de mise à niveau de la carte Ciricuit (Inité (Irvent Nov 2006)) 62-244R Après Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 26-209R 18 po harnais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 19-116R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité 86-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 pc; pelit format 11 x 5,5 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 Paquet Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 10-116R	Trousses de rempl	acement du ventilat	teur ou de la soufflante	
23-007R Avent Nov 22, 2013 Moteur de volet Unité 23-019R Nov 22, 2013 - Oct 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité 92-104R Après Oct 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Meté à niveau l'asciente controlair 15 (Après Nov 2009) Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-244R Après Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 19-116R Assemblage de porte 66-095R Assemblage de porte 14-107R Interrupteur de porte Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	63-095R		Assemblage de soufflante	Unité
23-019R Nev 22, 2013 - Oct 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité 92-104R Apris Oct 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Met à niveau l'ancienne care to carrior de la carte de circuit (unité 62-244R Après Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-209R 18 po hannais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité Trousses de remplacement de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	Trousses de rempl	acement de registre		
92-104R Aprile Cet 2, 2015 Assemblage de moteur de registre Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Met à niveaur l'ancienne carte ControlAr 15 (Aurant Nov 2009) Kit de mise à niveau de la carte Ciricuit 62-244R Aprile Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-209R 18 po harnais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 19-116R Assemblage de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte 14-107R Interrupteur de porte Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 11-106R Ensemble de charnière en plastique	23-007R	Avant Nov 22, 2013	Moteur de volet	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Met à riveau l'ancienne carte Controlul. 15 Frant Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 26-209R 18 po harnais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité Trousses de remplacement de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 88-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	23-019R	Nov 22, 2013 - Oct 2, 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
62-214UPR carte Controllar Secretaria (Avant Nov 2009) 62-244R Après Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-244R Après Nov 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-209R 18 po harnais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 19-116R Assemblage de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte 14-107R Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité	92-104R	Après Oct 2, 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
62-214UPR (Aprels Controlater 15 (Aprels Nov 2009) Kit de mise à niveau de la carte Ciricuit (Unité (Aprels Nov 2009) Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité (Unité 19-116R) Transformateur MCI 4926 Unité (Unité 19-116R) Transformateur MCI 4926 Unité (Unité 14-107R) Interrupteur de porte Unité (Unité Noyaux et filtres (Unité Noyaux et filtres (Unité 14-107R) Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité (Unité 14-208R) Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet (Unité 14-25R) Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet (Unité 14-26R) Sangle de suspension Unité (Unité 14-26R) Ensemble de charnière en plastique (Unité 14-26R) Unité (Unité 14-26R) Ensemble de charnière en plastique (Unité 14-26R) Unité (Unité 14-26R) Ensemble de charnière en plastique (Unité 14-26R)	Trousses de rempl	acement de compos	sants électriques	
26-209R 18 po harnais de thermistance Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité Trousses de remplacement de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Moyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	62-214UPR	carte ControlAir 15	Kit de mise à niveau de la carte Ciricuit	Unité
19-116R Transformateur MCI 4926 Unité Trousses de remplacement de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	62-244R	Après Nov 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
Trousses de remplacement de porte 66-095R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	Trousses de rempl	acement de porte		
Noyaux et filtres Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet Sangle de suspension Unité Piltres Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Filtres Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Filtres Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Unité Filtres Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paquet Filtres Unité	66-095R		Assemblage de porte	Unité
Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Faquet Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet Sangle de suspension Unité Ensemble de charnière en plastique Unité	14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	Noyaux et filtres			
Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement	Unité
35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25 Paquet 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	65-095-12R			Paquet
80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	Autre			
91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) – paquet de 25	Paquet
	80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité	91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
	91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



RNC 95

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 75 % (SRE) à 59 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit rond de 5 po et conduit ovale de 6 po
- Noyau de VRC carré en aluminium

25 x 18.5 x 16 po. 56 lb

Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (nour hacs en plastique) – paquet de	PIÈCES DE RE	CHANGE				
Assemblage de soufflante Unité Trousses de remplacement de registre Avent le 22 nov. 2013 Moteur de volet Unité 23-019R 22 nov. 2013 Moteur de volet Unité 92-104R Avet le 2 oct. 2015 Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Avet la cort corroller 16 (Avent le 2015) 62-214UPR (Avet la cort Corroller 16 (Avent le 2015) 62-244R Avets nov. 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 77 nousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Zangle de suspension Unité Ensemble de charnière en plastique Unité Linité Linité Linité Paque 10-106R Ensemble de charnière en plastique Unité Linité Linité	Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure		
Trousses de remplacement de registre Aurei le 22 nov. 2013 Moteur de volet Unité 23-019R 22 nov. 2015 Moteur de registre Unité 92-104R Après le 2 oct. 2015 Assemblage de moteur de registre Unité Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Après le 2 oct. 2015 Kit de mise à niveau de la carte ciricuit (Inité 62-244R Après nov. 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 66-209R 18 po harnais de thermistance Unité 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité 14-107R Sangle de suspension Unité 14-107R Unité 15-106R Ensemble de charnière en plastique Unité 15-106R Unité 16-107R Sangle de suspension Unité 17-106R Unité 18-107R Sangle de suspension Unité 18-107R Unité 19-106R Unité 19-106R Unité 19-106R Unité	Trousses de remp	lacement du ventilat	eur ou de la soufflante			
Averte 122 nov. 2013 Aprile 122 nov. 2013 Assemblage de moteur de registre 92-104R Aprile 12 nov. 2015 Assemblage de moteur de registre 10-11ée 7-104R Aprile 12 nov. 2015 Assemblage de moteur de registre 62-214UPR Aprile 12 nov. 2015 Assemblage de moteur de registre 62-214UPR Aprile 2015 Aprile 2015 Assemblage de moteur de registre 10-11ée 62-244R Aprile 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 7-1048 18 po harnais de thermistance Unité 7-1048 18 po harnais de thermistance Unité 14-107R Interrupteur de porte 14-107R Interrupteur de porte 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 66-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres 7-1048 Autre 35-412-25R Sangle de suspension Unité 14-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	63-095R		Assemblage de soufflante	Unité		
23-019R	Trousses de remplacement de registre					
22-1019H au 2 oct. 2015 Moteur de registre Unité 7 rousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR de la riveau l'ancienne carte Controlle 15 (Arant Nov. 2009) 62-244R Après nov. 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-244R Après nov. 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 66-209R 18 po harnais de thermistance Unité 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Sangle de suspension Unité 61-106R Ensemble de charnière en plastique Unité		Avant le 22 nov. 2013	Moteur de volet	Unité		
Trousses de remplacement de composants électriques 62-214UPR Mart à niveau l'ancienne chance de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-244R Après nov. 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 26-209R 18 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	23-019R		Moteur de registre	Unité		
62-214UPR Met à niveau l'ancienne (dvant Nov 2009) Kit de mise à niveau de la carte ciricuit (dvant Nov 2009) Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 62-244R Après nov. 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 26-209R 18 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de Paque 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	92-104R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité		
62-214UPR Carte ControlAir 15 (Aparth Nov 2009) Kit de mise à niveau de la carte ciricuit Unité 62-244R Après nou 2009 Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur Unité 19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 26-209R 18 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paque Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	Trousses de remp	lacement de compos	eants électriques	'		
19-116R Transformateur MCI 4926 Unité 26-209R 18 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique	62-214UPR	carte ControlAir 15	Kit de mise à niveau de la carte ciricuit	Unité		
26-209R 18 po harnais de thermistance Unité Trousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 paque Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	62-244R	Après nov. 2009	Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité		
Trousses de remplacement de porte 66-RNC95R Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité		
Assemblage de porte Unité 14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 88-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité Ensemble de charnière en plastique Unité	26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité		
14-107R Interrupteur de porte Unité Noyaux et filtres 68-208R Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité 65-095-12R Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité Ensemble de charnière en plastique Unité	Trousses de remp	lacement de porte				
Noyaux et filtres Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Unité Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paque Autre Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 Sangle de suspension Unité Ensemble de charnière en plastique Unité	66-RNC95R		Assemblage de porte	Unité		
Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Paque Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	14-107R		Interrupteur de porte	Unité		
Filtres en mousse (grand format 11 x 7,75 x 0,75 po; petit format 11 x 5,5 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	Noyaux et filtres					
Autre 35-412-25R Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement	Unité		
Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	65-095-12R			Paquet		
25 80-102R Sangle de suspension Unité 91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	Autre					
91-106R Ensemble de charnière en plastique Unité	35-412-25R			Paquet		
	80-102R		Sangle de suspension	Unité		
91-103R Ensemble de loquet en métal (noir) Unité	91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité		
	91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité		



RNC5-ES

DescriptionDimensions d'expédition H x L x P
Poids d'expédition

- 65 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC carré en aluminium

17.25 x 22.75 x 25 po.

54 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-249R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de rempl	acement de registr	e	
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Moteur de volet	Unité
23-019R	22 nov. 2013 au 2 oct. 2015	Moteur de registre	Unité
92-228R	Après le 2 oct. 2015	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de rempl	acement de porte		
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré) – remplacement sous garantie seulement	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en mousse) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité



RNC5-HEX-TPD

Description

Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition

- 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage de registre par recirculation
- Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Noyau de VRC hexagonal en aluminium

17 x 23 x 29.5 po.

53 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de rempl	acement du ventila	teur ou de la soufflante	
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de registr	е	
92-231R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de rempl	acement de compo	sants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	acement de porte		
66-311R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal) – remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) – 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal – paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bacs en plastique) – paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité

VRC RÉSIDENTIELS - SÉRIE RNC



RNC4-TPF

Description	Dimensions d'expédition H x L x P
Description	Poids d'expédition

- 81 CFM @ 0.3 (75) Po $\rm H_2O$ (Pa) 67 % (ERS) à 55 PCM et 0 °C (32 °F)
- Cycle de dégivrage par ventilateur
- Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po
- Noyau de VRC carré en aluminium

19.75 x 23.25 x 20.5 po.

38 lb

PIÈCES DE RE	CHANGE		
Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remp	lacement du	ventilateur ou de la soufflante	
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remp	lacement de	composants électriques	
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remp	lacement de	porte	
66-411R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) – 12 paquets de 2 filtres	Paque
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour RNC4) – paquet de 25	Paque
80-106R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-401R		Sac d'accessoires	Unité
99-080-04		Ensemble de supports de montage pour RNC4	Unité

MODALITÉS

POUR PASSER UNE COMMANDE

Courriel: orderdesk@airiabrands.com

Télécopieur: 1 800 494-4185

CONDITIONS DE VENTE

- Paiement : 30 jours à compter de la date de facturation.
- 2. Clients au Canada Taxes:
 - La TPS sera facturée sur tous les produits et figurera séparément sur chaque facture.
 - La TVP (le cas échéant) est en sus et sera facturée à moins qu'un numéro de licence de taxe de vente provinciale soit fourni à Airia Brands.
 - La TVH (le cas échéant) est en sus et sera facturée sur tous les produits, et figurera séparément sur chaque facture.
- 3. Clients aux États-Unis et à l'étranger
 - Le numéro d'identification fédéral est obligatoire pour toutes les expéditions.
 - Les taxes ne s'appliquent pas.
- 4. Les commandes ne peuvent pas être annulées ni modifiées plus de deux jours ouvrables après la date de la commande. Les commandes urgentes ne peuvent être annulées ou modifiées à aucun moment.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

- 1. Les délais de commande peuvent varier en fonction de la demande et de la production.
- 2. Pour protéger votre produit pendant le transport, nous utilisons un emballage de protection, des conteneurs et des palettes qui peuvent augmenter le poids d'expédition de 5 à 20 %. Le poids exact sera confirmé au moment de la commande.
- 3. Nous regrettons de ne pas pouvoir expédier les produits à une case postale.
- Les livraisons doivent être ouvertes et inspectées dès leur réception. Tout article manquant, erroné ou endommagé durant le transport doit être signalé dans les trois jours ouvrables suivant la réception.
- 5. L'expédition des commandes doit être prépayée, à moins de fournir d'autres consignes d'expédition ou de respecter les exigences minimales de commande d'Airia Brands. Vous pourriez recevoir une facture de transport distincte si les coûts d'expédition totaux ne sont pas disponibles au moment de la facturation ou si des frais ont été omis lors de votre commande.
- Les frais de transport accessoires facturés à Airia Brands dont vous ne nous avez pas avisés lors de la commande vous seront facturés.
- Dans la mesure du possible, les commandes seront expédiées avant la date prévue, à moins d'indication contraire lors de la commande.

RÉCLAMATIONS

- Si la livraison a été effectuée par votre transporteur, communiquez avec celui-ci pour faire une réclamation. Airia Brands n'est pas responsable des marchandises endommagées par d'autres transporteurs.
- 2. Si la livraison a été effectuée par notre transporteur :
 - Photographiez l'emballage endommagé, le contenu endommagé et le bordereau de livraison du transporteur.
 - Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le avec les photos à warranty@airiabrands.com dans les trois jours ouvrables suivant la livraison.
 - Ne refusez pas la livraison, ne mettez pas au rebut ou ne renvoyez pas la marchandise endommagée à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.

MARCHANDISE À RETOURNER

Airia Brands fabrique la marchandise selon les commandes. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter le retour de marchandises inutiles ou commandées par erreur.

MARCHANDISE DÉFECTUEUSE

Airia Brands est fière de ses produits. Les pièces de rechange seront fournies pour les marchandises sous garantie qui sont défectueuses. Les coûts liés à la maind'œuvre nécessaire pour installer les pièces de rechange ne sont pas assumés par Airia Brands. Si une unité ou une pièce est défectueuse :

- Communiquez avec notre équipe de soutien technique (techsupport@airiabrands.com) pour déterminer le problème et confirmer que la pièce défectueuse est sous garantie. Ils vous fourniront un numéro de référence. Notez qu'une unité entière ne peut pas être retournée ni remplacée.
- Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le à warranty@ airiabrands.com.
- Ne jetez pas la marchandise défectueuse et ne la retournez pas à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.
- Les pièces de rechange sont facturées sur commande. Le crédit pour la pièce défectueuse est accordé lorsque le retour de marchandises est approuvé et, au besoin, après l'inspection de la marchandise défectueuse par Airia Brands.

